



# Applychanges

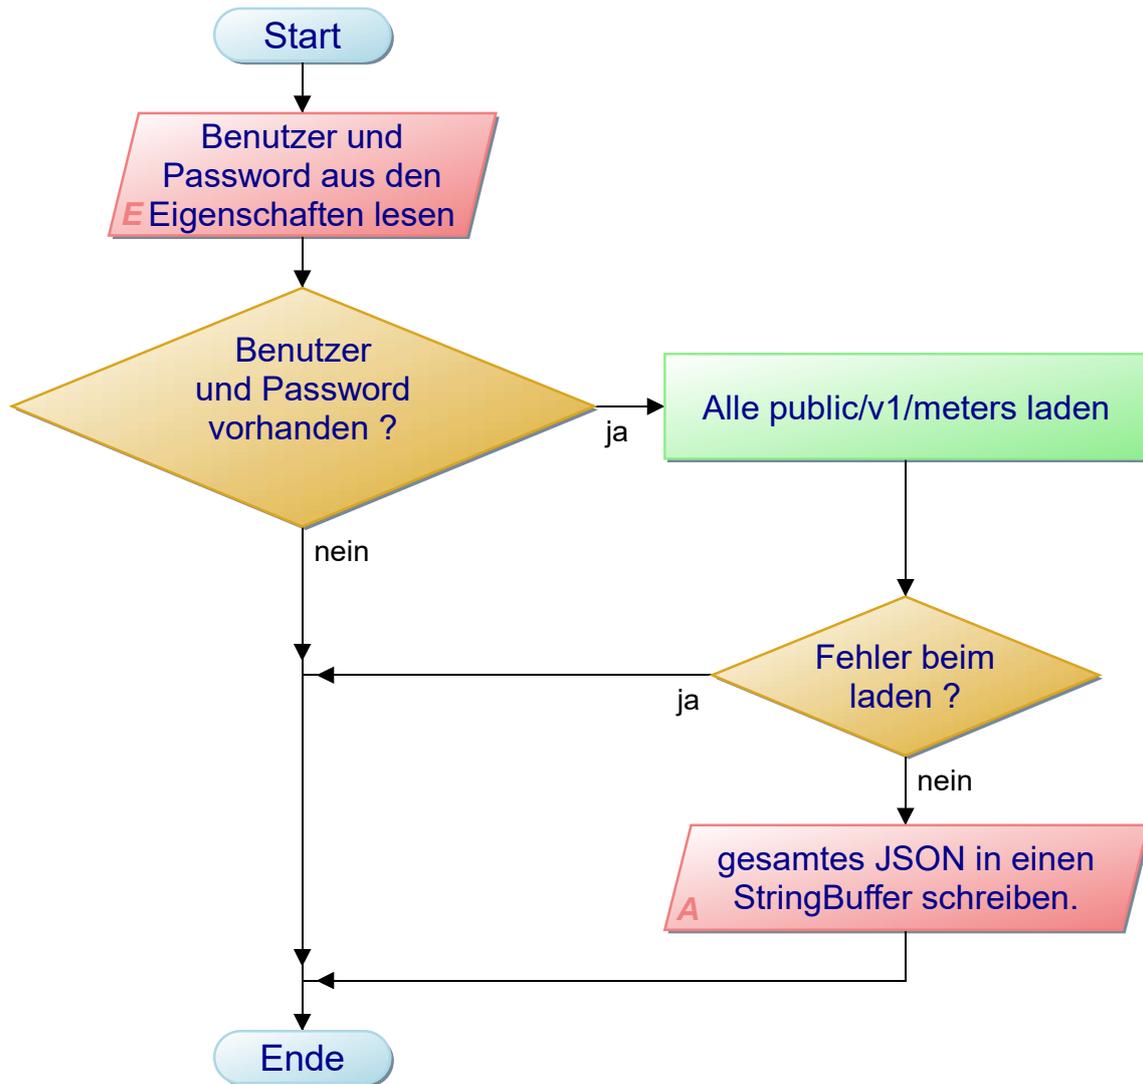

# ForwardData

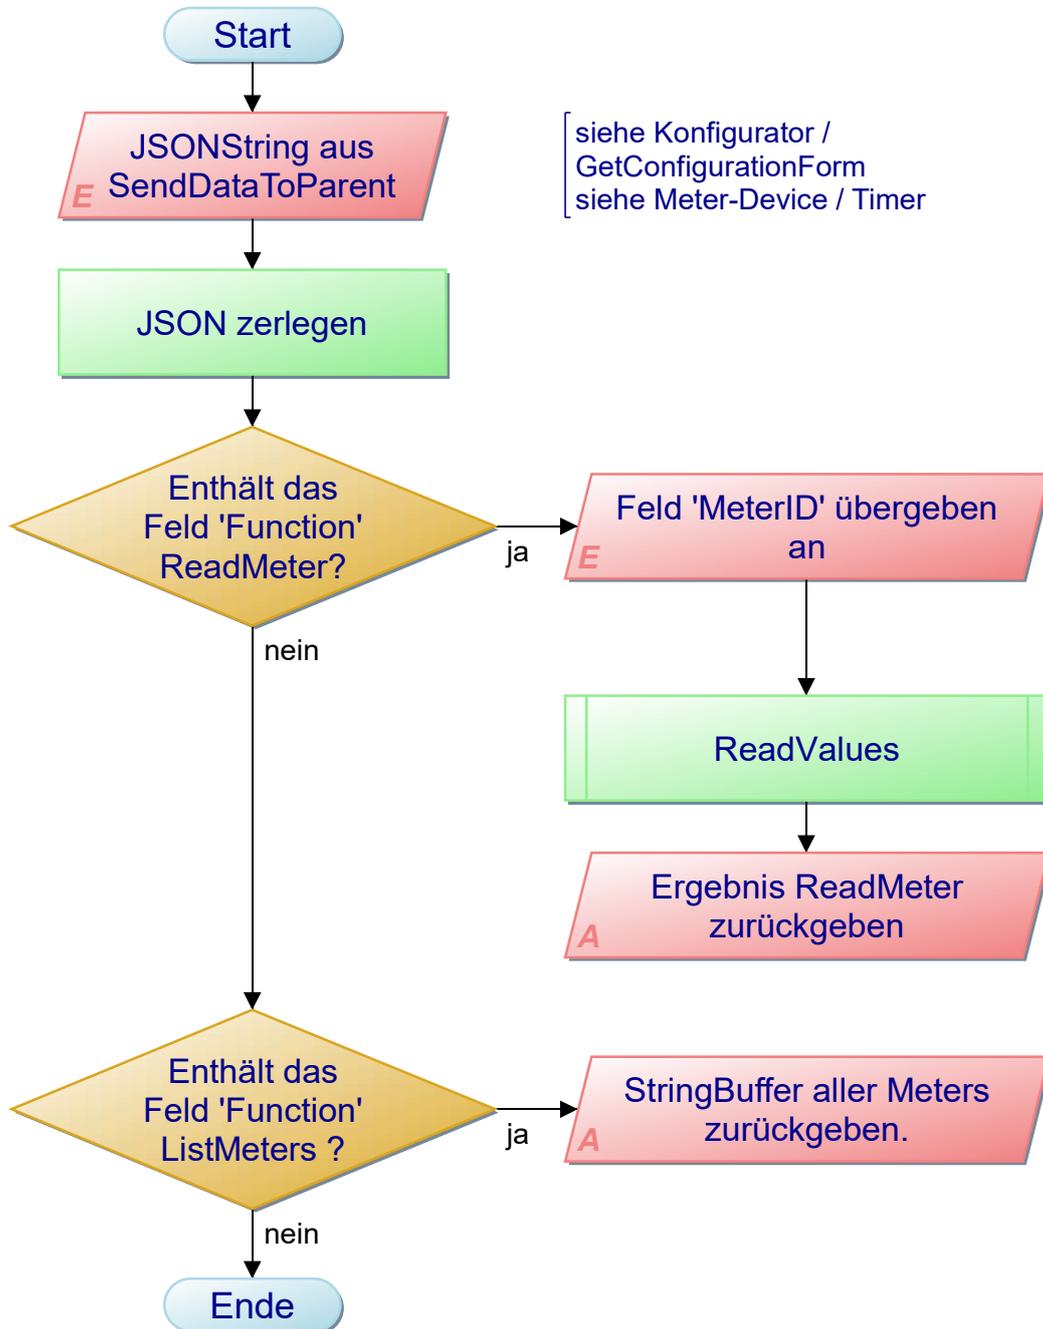

[ siehe Konfigurator /  
GetConfigurationForm  
siehe Meter-Device / Timer

## ReadValues

